



ELŐTERJESZTÉS  
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024. NOVEMBER 28. NAPJÁN TARTANDÓ RENDES NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 123.

MELLÉKLETEK: 8 DB

TÁRGY: **Víziközmű-rendszer 2024-38. évi Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének módosításáról**

ELŐTERJESZTŐ: Fischer Ferdinánd Edélny Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Németh Gyula városfejlesztési referens

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
- Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály:  
2024. november 22.

Ambrusics Tibor  
aljegyző

Pénzügyi Osztály:  
2024. november 22.

Pachmanné Tóth Anita  
osztályvezető

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKSEL: **ÉRV ZRT.**

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2024. november 22.

AZ ELŐTERJESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:


Rendeletalkotás

Határozathozatal  normatív  
 hatósági  
 egyéb

A döntéshez egyszerű   
minősített  többség szükséges.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ JÓVÁHAGYÁSA: Fischer Ferdinánd polgármester

Edélny, 2024. november 22.

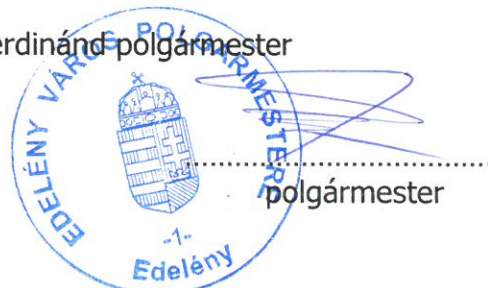

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, tizenöt éves időtávra szóló gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) készítésének kötelezettségét írja elő. A GFT felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, melyet a Képviselő-testület minden évben felülvizsgál és elfogad.

A Képviselő-testület 94/2023.(VIII.22.) határozatával hagyta jóvá a 2024-2038. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.

Az ÉRV Zrt. 2024. november 20-ai tájékoztatása alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által korábban jóváhagyott 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének módosítását szükséges elvégezni a 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/C. § (4) bekezdése alapján, amennyiben a víziközmű fejlesztések tényleges megvalósulása az eredeti tervtől a Korm. rendeletben előírtak szerint eltér.

A GFT módosítás benyújtásához szükséges az Ellátásért Felelős/Gesztor nyilatkozata.

A Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv I. ütem módosításának benyújtásához kapcsolódó igazgatási-szolgáltatási és eljárási díjak előfinanszírozását az illetékes szervek felé, majd azt arra az évre vonatkozóan, amikor a számla az Ellátásért felelős részére kiállításra kerül, a bérleti-használati díj „Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok” sor terhére elszámolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

## **Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**..../2024.(...) határozata**

### **Víziközmű-rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének módosításáról**


Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Víziközmű-rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a 94/2023.(VIII.22.) határozattal elfogadott - Edelény város víziközmű-hálózatára (ivóvíz és szennyvízhálózat) vonatkozó 2024-2038. évi, ÉRV Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének módosítását a határozat mellékleteként elfogadja és megbízza az üzemeltetőt, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé benyújtsa.
2. Az eljárás során előírásra kerülő díj megfizetése a víziközmű bérleti- és használati díjakból befolyó összegből kerül biztosításra.

**Felelős:**  
**Végrehajtásért felelős:**  
**Közreműködik:**  
**Határidő:**

polgármester  
jegyző  
ÉRV Zrt., Jegyzői Titkárság  
2024. december 31.

Edelény, 2024. november 22.



**Fischer Ferdinánd**  
polgármester



1. melléklet a ..../2024. (XI. 28.) határozathoz

Gördülő fejlesztési terv a 2024 MÓDOSÍTÁS											
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA											
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *						
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság						
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Ivóvíz ágazat						
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					Edelény Város Önkormányzata						
Víziközmű-rendszer kódja: **					12-10728-1-001-01-02						
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e, hatósági bejelentés köteles-e? (igen/nem)	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Várható nettó költség (eFt) "P"	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv		
							Kezdés	Befejezés	rövid	közép	hosszú
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Edelény Város Önkormányzat	1 207	491	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	x		
2	Megállapodás alapján Edelény István Király úti, Deák úti ivóvíz-és szennyvízvezeték rekonstrukcióra adott használati díj előleg	igen	Edelény Város Önkormányzat	1 681	1 681	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	x		
3	Edelény belső elosztóhálózaton, szakaszoló tolozárak cseréje	nem	Edelény Város Önkormányzat	2 000	2 020	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	x		
4	Edelény településen feltalaj tűzcsapok cseréje	nem	Edelény Város Önkormányzat	1 700	1 134	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	x		
5	Edelény, Árpád út házi bekötések cseréje	nem	Edelény Város Önkormányzat	5 600	9 200	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	x		
6	Edelény belső elosztóhálózatán tűzcsapok cseréje (4 db földben lévő DN 100 feltalaj tűzcsap, 1 db földben lévő DN 80 feltalaj tűzcsap)	nem	Edelény Város Önkormányzat	0	2 956	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	x		
7	Edelény Antal Gy út 21. sz. előtt tűzcsap akna felújítása	nem	Edelény Város Önkormányzat	0	430	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	x		
8	Edelény Katona J. 35. sz. előtt tűzcsap akna felújítása	nem	Edelény Város Önkormányzat	0	400	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	x		
9	Edelény Szent Márton úton 2 db sérült tolozár akna felújítása	nem	Edelény Város Önkormányzat	0	780	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	x		
10	Edelény, Tóth Árpád út és Nyár út kereszteződésében található tolozár akna felújítása HD terhére	nem	Edelény Város Önkormányzat	0	490	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	x		
11	Edelény Újtemplom út 39. sz. előtt található tolozár akna felújítása	nem	Edelény Város Önkormányzat	0	230	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	x		

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]	Változással érintett feladatok összes költsége [eFt] "P"	Változás mértéke (%) "V"	Indoklás
I. ütem	12 188	12 188	5 286	43	A felújítás elmaradása esetén az üzembiztonság jelentősen csökken.

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ  
Felújítás és pótlás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése

**Edelény belső elosztóhálózatán tűzcsapok cseréje  
(4 db földben lévő DN 100 feltalaj tűzcsap, 1 db földben lévő DN 80  
feltalaj tűzcsap)**

## 1. Jelenlegi állapot ismertetése

A város vízellátó rendszerén 159 db tűzcsap létesült.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) 75.§-a alapján az oltóvizet vezetékes vízellátás létesítése esetén föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani. Az oltóvizet biztosító vízvezeték -hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni. Fenti jogszabály érvényesítése érdekében a tervezett vezeték rekonstrukciók kapcsán kerül sor az altalaj tűzcsapok feltalajra történő cseréjére.

A meglévő altalaj és feltalaj tűzcsapok működésének fenntartása az üzemeltető feladatkörébe tartozik, ezért a meghibásodott, üzemképtelen tűzcsapok cseréjét folyamatosan végezzük.

## 2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzem-műkörség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Edelény település.

HRSZ:

Császtai út 50. 856 hrsz

Malomszög út 7/a 17 hrsz

Miklós Gyula út 9. 1/98 hrsz

Tormás út 32. 547 hrsz

Tóth Árpád út 60. 1079/2 hrsz

SAP költséghely kód: 72VD62EDE0

SAP költséghely megnevezése: Edelény elosztó hálózat

### 3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés indoka: Törvényi kötelezettség, valamint üzemeltetés-biztonság

A javítások elvégzése tűzvédelmi és üzembiztonsági okok miatt elengedhetetlen.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) 75.§-a alapján az oltóvizet vezetékes vízellátás létesítése esetén föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani. Az oltóvizet biztosító vízvezeték -hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni. Fenti jogszabály érvényesítése érdekében a tervezett vezetékek rekonstrukciók kapcsán kerül sor az altalaj tűzcsapok feltalajra történő cseréjére.

A városban található üzemképtelen DN80, DN100 altalaj és feltalaj tűzcsapok cseréje folyamatos, az évente elvégzett tűzcsapellenőrzések során feltárt hibák függvényében.

### 4. Műszaki tartalom

Az elosztóhálózaton található tűzcsapok cseréje:

Császtai út 50. DN100 feltalaj tűzcsap cseréje

Malomszög út 7/a DN80 feltalaj tűzcsap cseréje

Miklós Gyula út 9. DN100 feltalaj tűzcsap cseréje

Tormás út 32. DN100 feltalaj tűzcsap cseréje

Tóth Árpád út 60. DN100 feltalaj tűzcsap cseréje

Az elvégzendő tűzcsapcsere: földből kötött kivitelezés

A tűzcsap cserék során a hosszú tartozó szerelvények cseréje is elvégzésre kerül.

Tervezett időtáv: Rövidtáv

A fejlesztés kezdése: 2024. év

## 5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

## 6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatábra: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

## 7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

## 8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

## 9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

OTSZ szerinti kötelezettség és üzembiztonsági szempontból szükséges a tűzcsapok működőképességének fenntartása.

## 10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		2 956
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
<b>Összesen:</b>		<b>2 956</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 956</b>	

Kivitelezés tervezett költsége:

Megnevezés	nettó	ÁFA	bruttó
Tűzcsap csere aknában földalattit földalattira NA80	426 457	115 143	541 600
Tűzcsap csere földben földalattit földalattira NA80	459 567	124 083	583 650
Tűzcsap csere aknában földalattit földfelettire NA80	462 480	124 870	587 350
Tűzcsap csere földben földalattit földfelettire NA80	540 827	146 023	686 850
Tűzcsap csere aknában földfelettit földfelettire NA80	462 480	124 870	587 350
Tűzcsap csere földben földfelettit földfelettire NA80	501 496	135 404	636 900
Tűzcsap csere aknában földalattit földfelettire NA100	519 961	140 389	660 350
Tűzcsap csere földben földalattit földfelettire NA100	613 543	165 657	779 200
Tűzcsap csere aknában földfelettit földfelettire NA100	519 961	140 389	660 350
Tűzcsap csere földben földfelettit földfelettire NA100	613 543	165 657	779 200

**11. Pénzügyi forrás bemutatása**

Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés

**12. Mellékletek**

-

*3. melléklet a .../2024. (XI. 28.) határozathoz*

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ  
Felújítás és pótlás / Beruházás

**Fejlesztés megnevezése**


**Edelény Antal György út 21. sz. előtt tűzcsap akna felújítása**

## 1. Jelenlegi állapot ismertetése

A Edelény, Antal György út 21. sz. előtt található tűzcsap akna sérült, jelenlegi állapotában balesetveszélyes és a benne található szerelvények épségét veszélyezteti.

Emiatt szükséges annak helyreállítása.

## 2. Átnézeti helyszínrajz

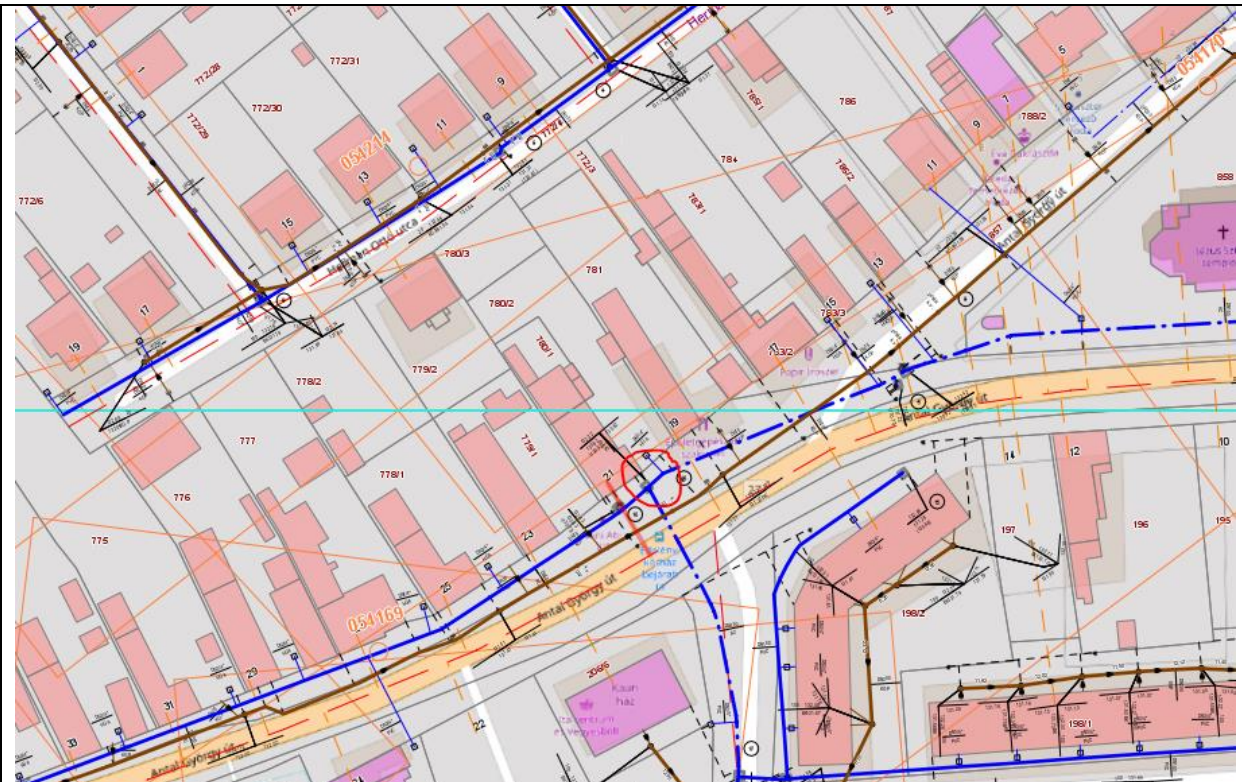

Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Edelény, Antal György út 21.

HRSZ: 670/3

SAP költséghely kód: 72VD62EDE0

SAP költséghely megnevezése: Edelény elosztóhálózat

## 3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonság.

A fejlesztésben szereplő sérült akna helyreállítása szükséges.

#### 4. Műszaki tartalom

A helyreállítás magába foglalja a beszakadt fedlap visszabontását és új (1,8 x 1,3 m méretű, 20 cm magasságú) beton fedlap készítését 10 mm betonacél háló vasalattal, C20-as betonból, 60 x 60-as öntött vas kerettel, a keret zsaluzását és annak alátámasztását, az akna körüli talaj stabilizálását, az akna tisztítását és víztelenítését, valamint a törmelék elszállítását.

Tervezett időtáv: Rövidtáv

A fejlesztés kezdése: 2024. év

#### 5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

#### 6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatábra: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

#### 7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

#### 8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

#### 9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A fejlesztés elmaradása esetén az akna szerelvényeinek védelme nem lesz megoldva, illetve balesetvédelmi szempontból is hiányosságok lesznek.

## 10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendó):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet	430	
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
<b>Összesen:</b>	<b>430</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>430</b>	

## Árajánlat

### Ajánlattevő:

**GEO-ÚJ Kft.**

3763 Bódvaszilas Széchenyi út 2.

Gulyás Csaba ügyvez.

+36 30/4245699

### Ajánlatkérés tárgya:

**Edelény Antal György út 21 tűzcsap akna felújítása.**

### Műszaki tartalom:

- 180cmx130cm-es sérült aknafödém vésése bontása
- 60 cm - es öntöttvas akna keret bontása
- tűzcsap szekrény bontása
- 180 cmx 130 cm-es 20 cm vastag vasbeton födém zsaluzása, betonozása
- tűzcsapszekrény beépítése
- 60 cm-es öntöttvas akna keret beépítése
- depózás törmelék elszállítás

**A fent felsorolt műszaki tartalommal a munka anyag és munkadíja:**

**430 000 Ft + 27% ÁFA**

Kelt: Bódvaszilas 2024-07-23

**GEO-ÚJ ÉPÍTŐIPARI SZOLG. KFT.**  
3763 Bódvaszilas, Széchenyi u. 2.  
Adószám: 14301066-2-05  
Bank: 55400242-11040923

## 11. Pénzügyi forrás bemutatása

Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.
---

## 12. Mellékletek

-	
---	--

*4. melléklet a .../2024. (XI. 28.) határozathoz*

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ  
Felújítás és pótlás / Beruházás

**Fejlesztés megnevezése**


**Edelény Katona József 35. sz. előtt tűzcsap akna felújítása**

## 1. Jelenlegi állapot ismertetése

A Edelény, Katona József 35 sz. előtt található tűzcsap akna sérült, jelenlegi állapotában balesetveszélyes és a benne található szerelvények épségét veszélyezteti.

Emiatt szükséges annak helyreállítása.

## 2. Átnézeti helyszínrajz

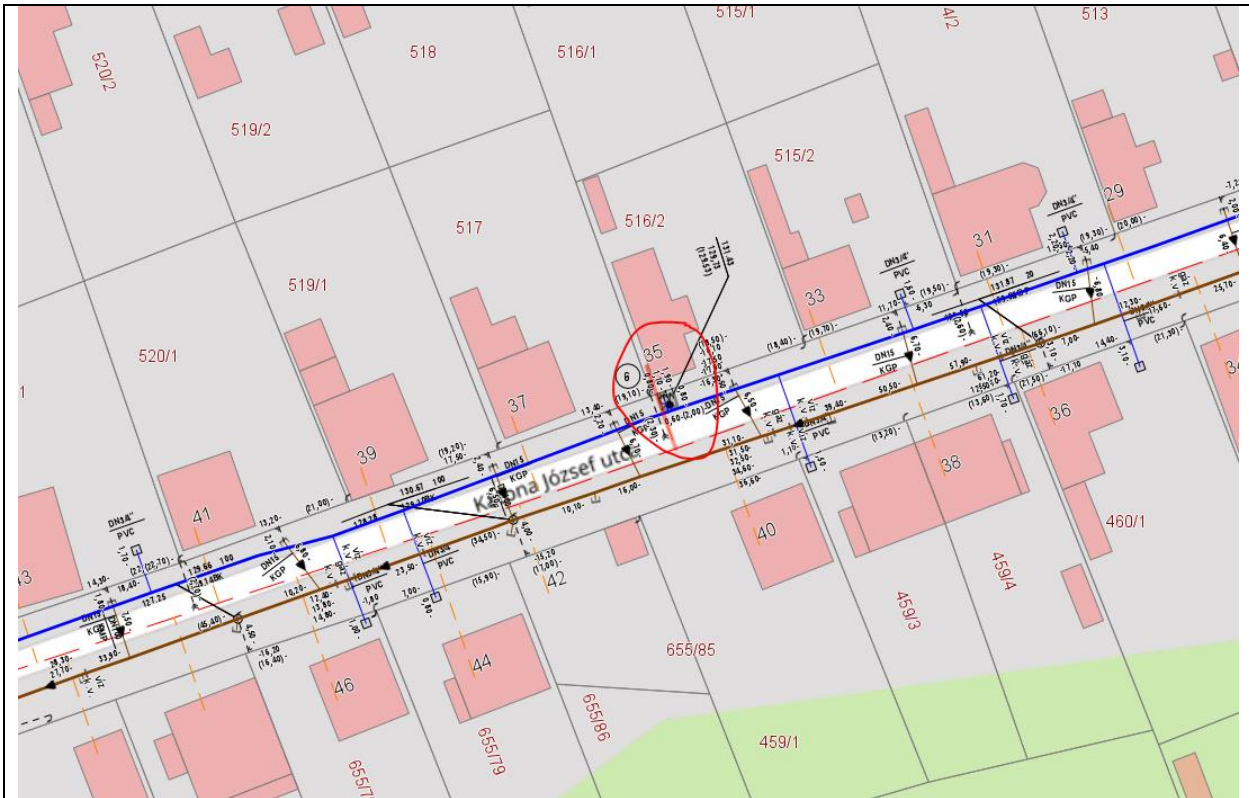

Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemérmérség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Edelény, Katona József út 35.

HRSZ: 491

SAP költséghely kód: 72VD62EDE0

SAP költséghely megnevezése: Edelény elosztóhálózat

## 3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonság.

A fejlesztésben szereplő sérült akna helyreállítása szükséges.

#### 4. Műszaki tartalom

A helyreállítás magába foglalja a beszakadt fedlap visszabontását és új (1,2 x 1,2 m méretű, 20 cm magasságú) beton fedlap készítését 10 mm betonacél háló vasalattal, C20-as betonból, 600-as öntött vas kerettel, a keret zsaluzását és annak alátámasztását, az akna körüli talaj stabilizálását, az akna tisztítását és víztelenítését, valamint a törmelék elszállítását.

Tervezett időtáv: Rövidtáv

A fejlesztés kezdése: 2024. év

#### 5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

#### 6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatábra: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

#### 7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

#### 8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

#### 9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A fejlesztés elmaradása esetén az akna szerelvényeinek védelme nem lesz megoldva, illetve balesetvédelmi szempontból is hiányosságok lesznek.

## 10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendó):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet	400	
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
<b>Összesen:</b>	<b>400</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>400</b>	

Kivitelezés tervezett költsége:

## Árajánlat

### Ajánlattevő:

**GEO-ÚJ Kft.**

3763 Bódvaszilas Széchenyi út 2.

Gulyás Csaba ügyvez.

+36 30/4245699

### Ajánlatkérés tárgya:

**Edelény Katona József út 35 sz. tűzcsap akna felújítása.**

### Műszaki tartalom:

- Meglévő aknafödém vésése bontása
- 1,2m x 1,2m vasbeton födém zsaluzása, betonozása 20 cm vastagságban
- 600-as öntöttvas akna fedlap vésése, beépítése
- tűzcsap szekrény vésése, beépítése
- depózás törmelék elszállítás

**A fent felsorolt műszaki tartalommal a munka anyag és munkadíja:**

**400 000 Ft + 27% ÁFA**

Kelt: Bódvaszilas 2024-07-15

**GEO-ÚJ ÉPÍTŐIPARI SZOLG. KFT.**  
3763 Bódvaszilas, Széchenyi u. 2.  
Adószám: 14001068-2-05  
BANKKÖZLÉSI SZÁM: 11700001-11040828

## 11. Pénzügyi forrás bemutatása

Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.
---

## 12. Mellékletek

-	
---	--

*5. melléklet a .../2024. (XI. 28.) határozathoz*

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ  
Felújítás és pótlás / Beruházás

**Fejlesztés megnevezése**


**Edelény Szent Márton úton 2 db sérült tolózár akna felújítása**

## 1. Jelenlegi állapot ismertetése

A Edelény, Szent Márton út 5. sz. és 6. sz. előtt található aknák sérültek, jelenlegi állapotukban balesetveszélyes és a benne található szerelvények épségét veszélyezteti.

Emiatt szükséges a helyreállításuk.

## 2. Átnézeti helyszínrajz

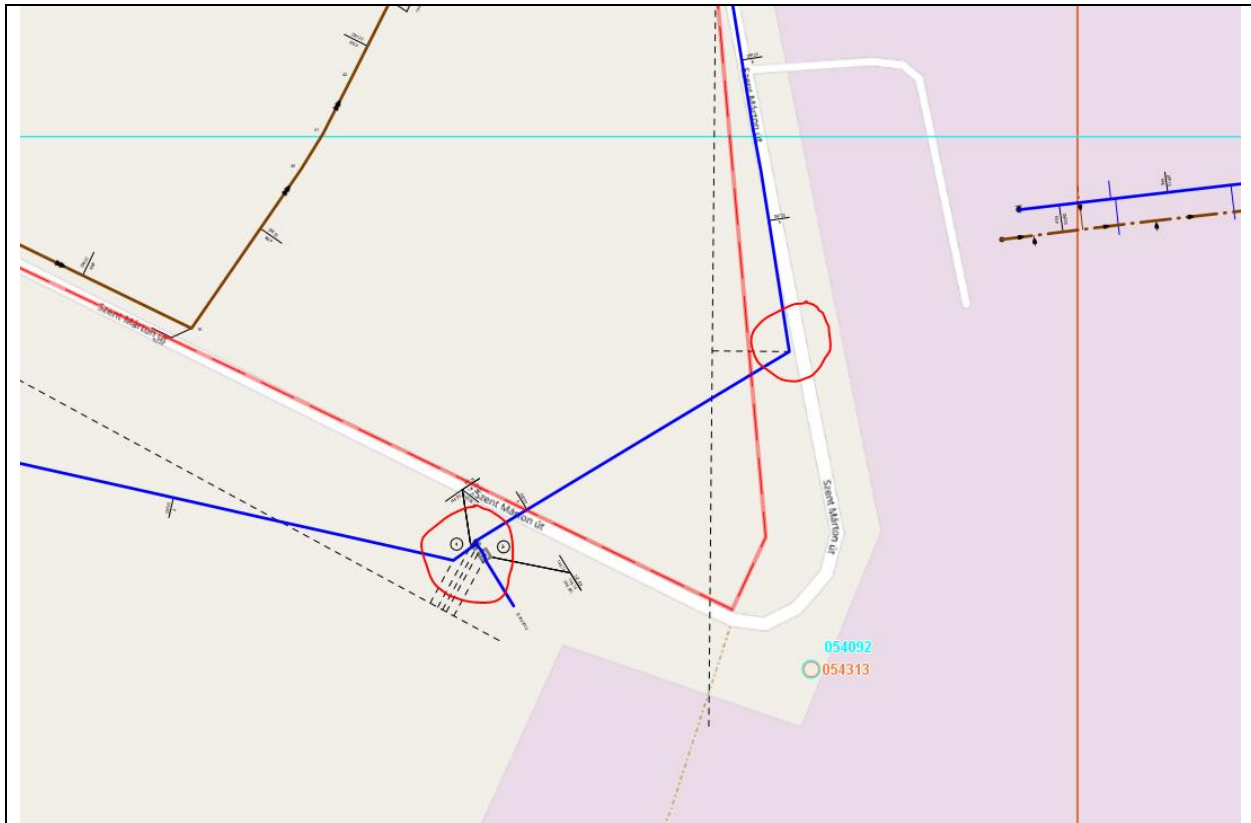

Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemtechnika, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Szent Márton út 5. és 6. sz.

HRSZ: 06/18

SAP költségkód: 72VD62EDE0

SAP költségkód megnevezése: Edelény elosztóhálózat

### 3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonság.

A fejlesztésben szereplő sérült akna helyreállítása szükséges.

### 4. Műszaki tartalom

2 db tolózárnak felújítása. A helyreállítás magába foglalja a beszakadt fedlap visszabontását és új (1,2 x 1,2 m és 1,4 m x 2,0 m méretű, 15 cm magasságú) beton fedlap készítését 10 mm betonacél háló vasalattal, C20-as betonból, 600 x 600-as búvónyílás keret, beton fedlappal történő akna lezárás. a keret zsaluzását és annak alátámasztását, az akna körüli talaj stabilizálását, az akna tisztítását és víztelenítését, valamint a törmelék elszállítását.

Tervezett időtáv: Rövidtáv

A fejlesztés kezdése: 2024. év

### 5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

### 6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatábra: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

### 7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

### 8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

## 9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A fejlesztés elmaradása esetén az akna szerelvényeinek védelme nem lesz megoldva, illetve balesetvédelmi szempontból is hiányosságok lesznek.

## 10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendó):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet	780	
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
<b>Összesen:</b>	<b>780</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>780</b>	

## Árajánlat

### Ajánlattevő:

**GEO-ÚJ Kft.**  
3763 Bódvaszilas Széchenyi út 2.  
Gulyás Csaba ügyvez.  
+36 30/4245699

### Ajánlatkérés tárgya:

**Edelény Szent Márton út 5 sz. tolózár akna felújítása.**  
**(2 számú) akna**

### Műszaki tartalom

- 120x120cm-es sérült födém vésése, bontása
- 120x120cm-es 15 cm vastag vasbeton födém zsaluzása, vasalása, betonozása
- 60x60 cm-es nyílás lefedése előre gyártott beton fedlappal
- depózás törmelék elszállítás

**A fent felsorolt műszaki tartalommal a munka anyag és munka díja:**  
**330 000 Ft + 27% ÁFA**

Kelt: Bódvaszilas 2024-09-04

**GEO-ÚJ ÉPÍTŐIPARI SZOLG. KFT.**  
3763 Bódvaszilas, Széchenyi u. 2.  
Adószám: 14001066-2-05  
Banksz.: 85400242-11040828

## Árajánlat

### Ajánlattevő:

**GEO-ÚJ KFT.**

3763 Bódvaszilas Széchenyi út 2.

Gulyás Csaba ügyvez.

+36 30/4245699

### Ajánlatkérés tárgya:

**Edelény Szent Márton út 6 sz. tolózár akna felújítása.**

**(1 számú) akna**

### Műszaki tartalom

- 140x200cm-es sérült földem vésése, bontása
- 140x200cm-es 15 cm vastag vasbeton földem zsaluzása, vasalása, betonozása
- 60x60 cm-es nyílás lefedése meglévő beton fedlappal
- depózás törmelék elszállítás

**A fent felsorolt műszaki tartalommal a munka anyag és munka díja:**

**450 000 Ft + 27% ÁFA**

Kelt: Bódvaszilas 2024-08-30

**GEO-ÚJ ÉPÍTŐIPARI SZOLG. KFT.**  
3763 Bódvaszilas, Széchenyi u.  
Adószám: 140010667-005  
Banksz: 55400242-11060328

*Gulyás Csaba*

## 11. Pénzügyi forrás bemutatása

Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

## 12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ  
Felújítás és pótlás / Beruházás


Fejlesztés megnevezése

**Edelény Tóth Árpád út és Nyár út kereszteződésében található  
tolózár akna felújítása**

## 1. Jelenlegi állapot ismertetése

A Edelény, Tóth Árpád út és Nyár út kereszteződésében található tololár akna sérült, jelenlegi állapotában balesetveszélyes és a benne található szerelvények épségét veszélyezteti. Emiatt szükséges annak helyreállítása.

## 2. Átnézeti helyszínrajz

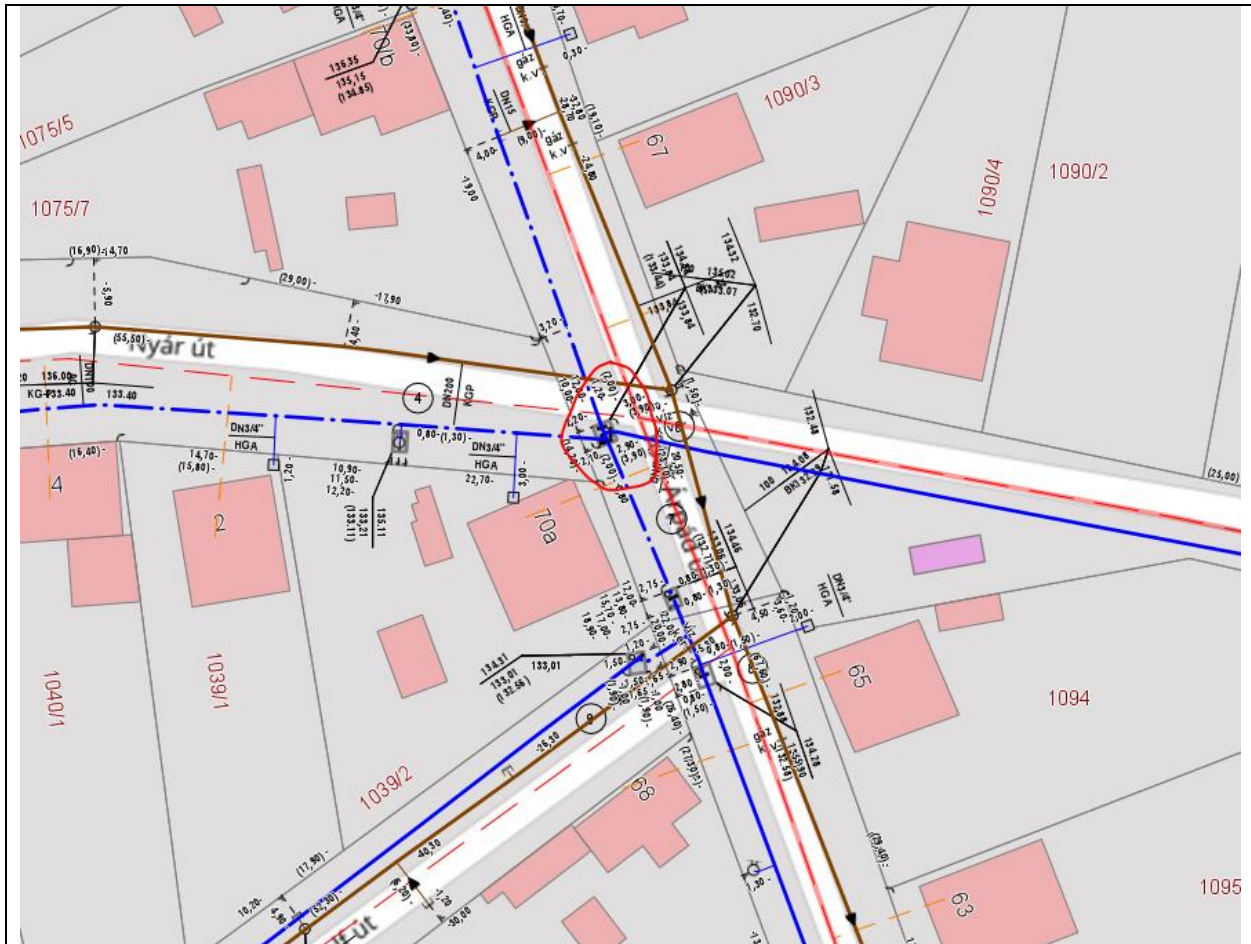

Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemnévelő, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Edelény Tóth Árpád út

HRSZ: 1079/1

SAP költségkód: 72VD62EDE0

SAP költségkód megnevezése: Edelény elosztóhálózat

### 3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonsága.

A fejlesztésben szereplő sérült akna helyreállítása szükséges.

### 4. Műszaki tartalom

A helyreállítás magába foglalja a beszakadt fedlap visszabontását és új (2,0 x 1,8 m méretű, 20 cm magasságú) beton fedlap készítését 10 mm betonacél háló vasalattal, C20-as betonból, 600-as öntött vas kerettel, a keret zsaluzását és annak alátámasztását, az akna körüli talaj stabilizálását, az akna tisztítását és víztelenítését, valamint a törmelék elszállítását.

Tervezett időtáv: Rövidtáv

A fejlesztés kezdése: 2024. év

### 5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

### 6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatábra: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

### 7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

### 8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

### 9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A fejlesztés elmaradása esetén az akna szerelvényeinek védelme nem lesz megoldva, illetve balesetvédelmi szempontból is hiányosságok lesznek.

## 10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendó):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet	490	
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
<b>Összesen:</b>	<b>490</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>490</b>	

Kivitelezés tervezett költsége:

## Árajánlat

### Ajánlattevő:

**GEO-ÚJ KFT.**

3763 Bódvaszilas Széchenyi út 2.

Gulyás Csaba ügyvez.

+36 30/4245699

### Ajánlatkérés tárgya:

Edelény Tóth Árpád út, és Nyár út kereszteződésében, tolózár akna felújítása.

### Műszaki tartalom:

- 2mx1,8m-es sérült aknafödém vésés, bontás, aszfalt vágás
- 2m x 1,8 m-es 20 cm vastag vasbeton födém zsaluzása, betonozása, árok felől rézsűs vasbeton megtámasztás
- 60 cm-es öntöttvas akna keret beállítása
- depózás törmelék elszállítás

**A fent felsorolt műszaki tartalommal a munka anyag és munkadíja:**

**490 000 Ft + 27% ÁFA**

Kelt: Bódvaszilas 2024-08-29

**GEO-ÚJ ÉPÍTŐIPARI SZOLG. KFT.**  
3763 Bódvaszilas, Széchenyi út  
Adószám: 14001066-2-05  
Banksz.: 55400242-11040829

## 11. Pénzügyi forrás bemutatása

Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

## 12. Mellékletek

-

*7. melléklet a .../2024. (XI. 28.) határozathoz*

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ  
Felújítás és pótlás / Beruházás


Fejlesztés megnevezése

**Edelény Újtemplom út 39. sz. előtt található tolózár akna felújítása**

## 1. Jelenlegi állapot ismertetése

A Edelény, Újtemplom út 39. sz. előtt található tolózár akna sérült, jelenlegi állapotában balesetveszélyes és a benne található szerelvények épségét veszélyezteti. Emiatt szükséges annak helyreállítása.

## 2. Átnézeti helyszínrajz

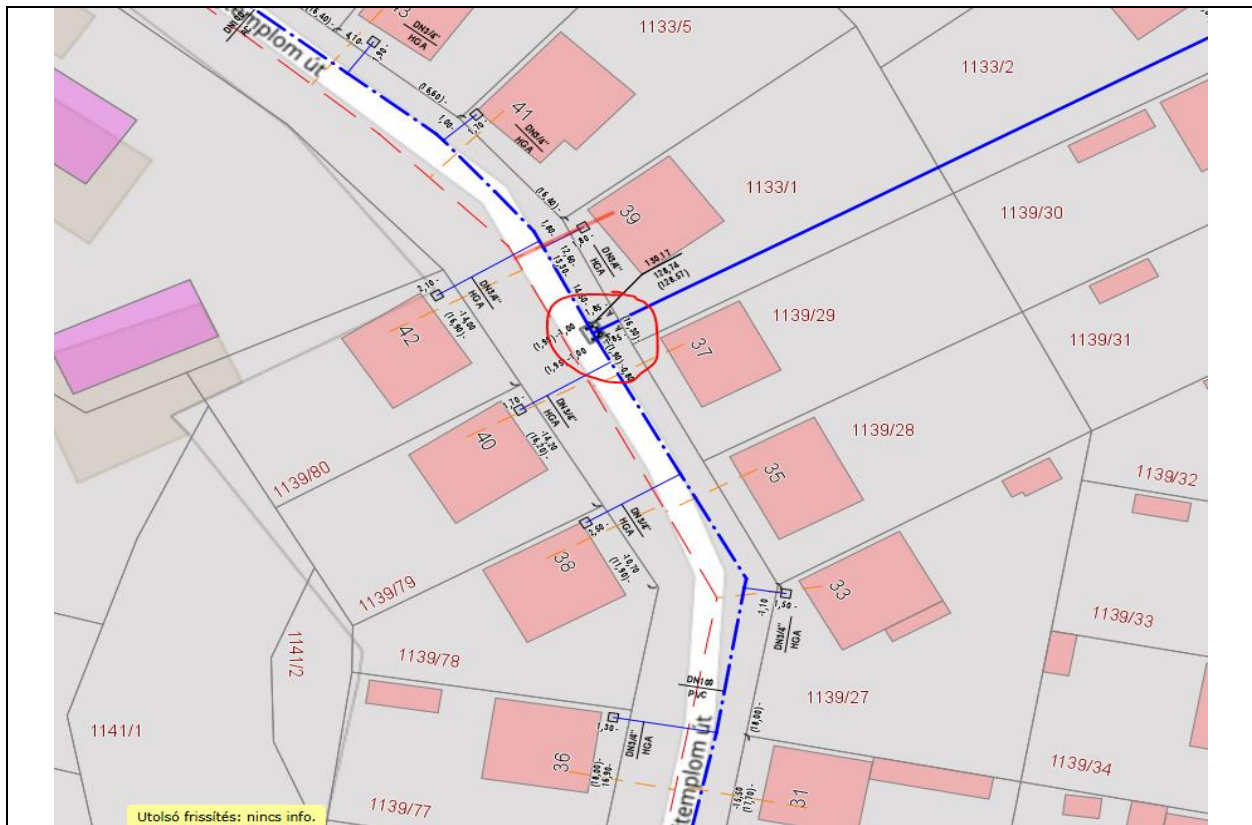

Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemnépesség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Újtemplom út 39.

HRSZ: 1133/10

SAP költségkód: 72VD62EDE0

SAP költségkód megnevezése: Edelény elosztóhálózat

## 3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonsága.

A fejlesztésben szereplő sérült akna helyreállítása szükséges.

#### 4. Műszaki tartalom

A helyreállítás magába foglalja a beszakadt fedlap visszabontását és új (1,1 x 1,1 m méretű, 30 cm magasságú) beton fedlap készítését 10 mm betonacél háló vasalattal, C20-as betonból, 600-as öntött vas kerettel, a keret zsaluzását és annak alátámasztását, az akna körüli talaj stabilizálását, az akna tisztítását és víztelenítését, valamint a törmelék elszállítását.

Tervezett időtáv: Rövidtáv

A fejlesztés kezdése: 2024. év

#### 5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

#### 6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatábra: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

#### 7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

#### 8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

#### 9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A fejlesztés elmaradása esetén az akna szerelvényeinek védelme nem lesz megoldva, illetve balesetvédelmi szempontból is hiányosságok lesznek.

#### 10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő

- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet	230	
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
<b>Összesen:</b>	<b>230</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>230</b>	

Kivitelezés tervezett költsége:

## Árajánlat

### Ajánlattevő:

**GEO-ÚJ KFT.**  
3763 Bódvaszilas Széchenyi út 2.  
Gulyás Csaba ügyvez.  
+36 30/4245699

### Ajánlatkérés tárgya:

**Edelény Újtemplom út 39. tolózár akna felújítása.**

### Műszaki tartalom:

- Beton vágás, bontás, vésés
- 1,1mx1,1m-es 30 cm vastag vasbeton födém készítése, betonozása.
- 600-as öntöttvas akna fedlap bebetonozása
- depózás törmelék elszállítás

**A fent felsorolt műszaki tartalommal a munka anyag és munkadíja:  
230 000 Ft + 27% ÁFA**

Kelt: Bódvaszilas 2024-10-02

**GEO-ÚJ ÉPÍTŐIPARI SZOLG. KFT.**  
3763 Bódvaszilas, Széchenyi u. 2.  
Adószám: 14001066-2-05  
Banksz. L55400242-11040828

## 11. Pénzügyi forrás bemutatása

Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

## 12. Mellékletek

-	
---	--



T-2-4-0

## NYILATKOZAT GÖRDÜLŐ-FEJLESZTÉSI TERV

A **12-10728-1-001-01-02** azonosítószámú, **Edelény víziközmű-rendszer (I-20-Á-7)** vonatkozásában nyilatkozattételre jogosult Ellátásért felelős/Gesztor a **Edelény Város Önkormányzata** képviselőjében eljárva, alulírott **Fischer Ferdinánd polgármester** a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerinti, a **2024-38. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv I. ütem módosításának** áttekintését követően az alábbi nyilatkozatokat teszem:

**(a megfelelő nyilatkozat(ok) előtti sorszámot kérjük bekarikázni):**

**FELÚJÍTÁSI-PÓTLÁSI TERVRÉSZ VONATKOZÁSÁBAN:**

- 1; A 2024-38. évi Gördülő Fejlesztési Terv I. ütem módosításában foglaltakkal egyetértek, nem kívánok észrevételt tenni, valamint támogatom a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő benyújtását.
- 2; A 2024-38. évi Gördülő Fejlesztési Terv I. ütem módosításában foglaltakra vonatkozóan az alábbi észrevételeket teszem:

.....  
.....  
.....

Kelt.: ....., 2024. ....

---

polgármester  
Edelény Város Önkormányzata

P.H.